Applikation zum Sanfteinschalten eines Stern-mN-13kVA, 400V Drehstromtrafos mit nur zwei TSRL

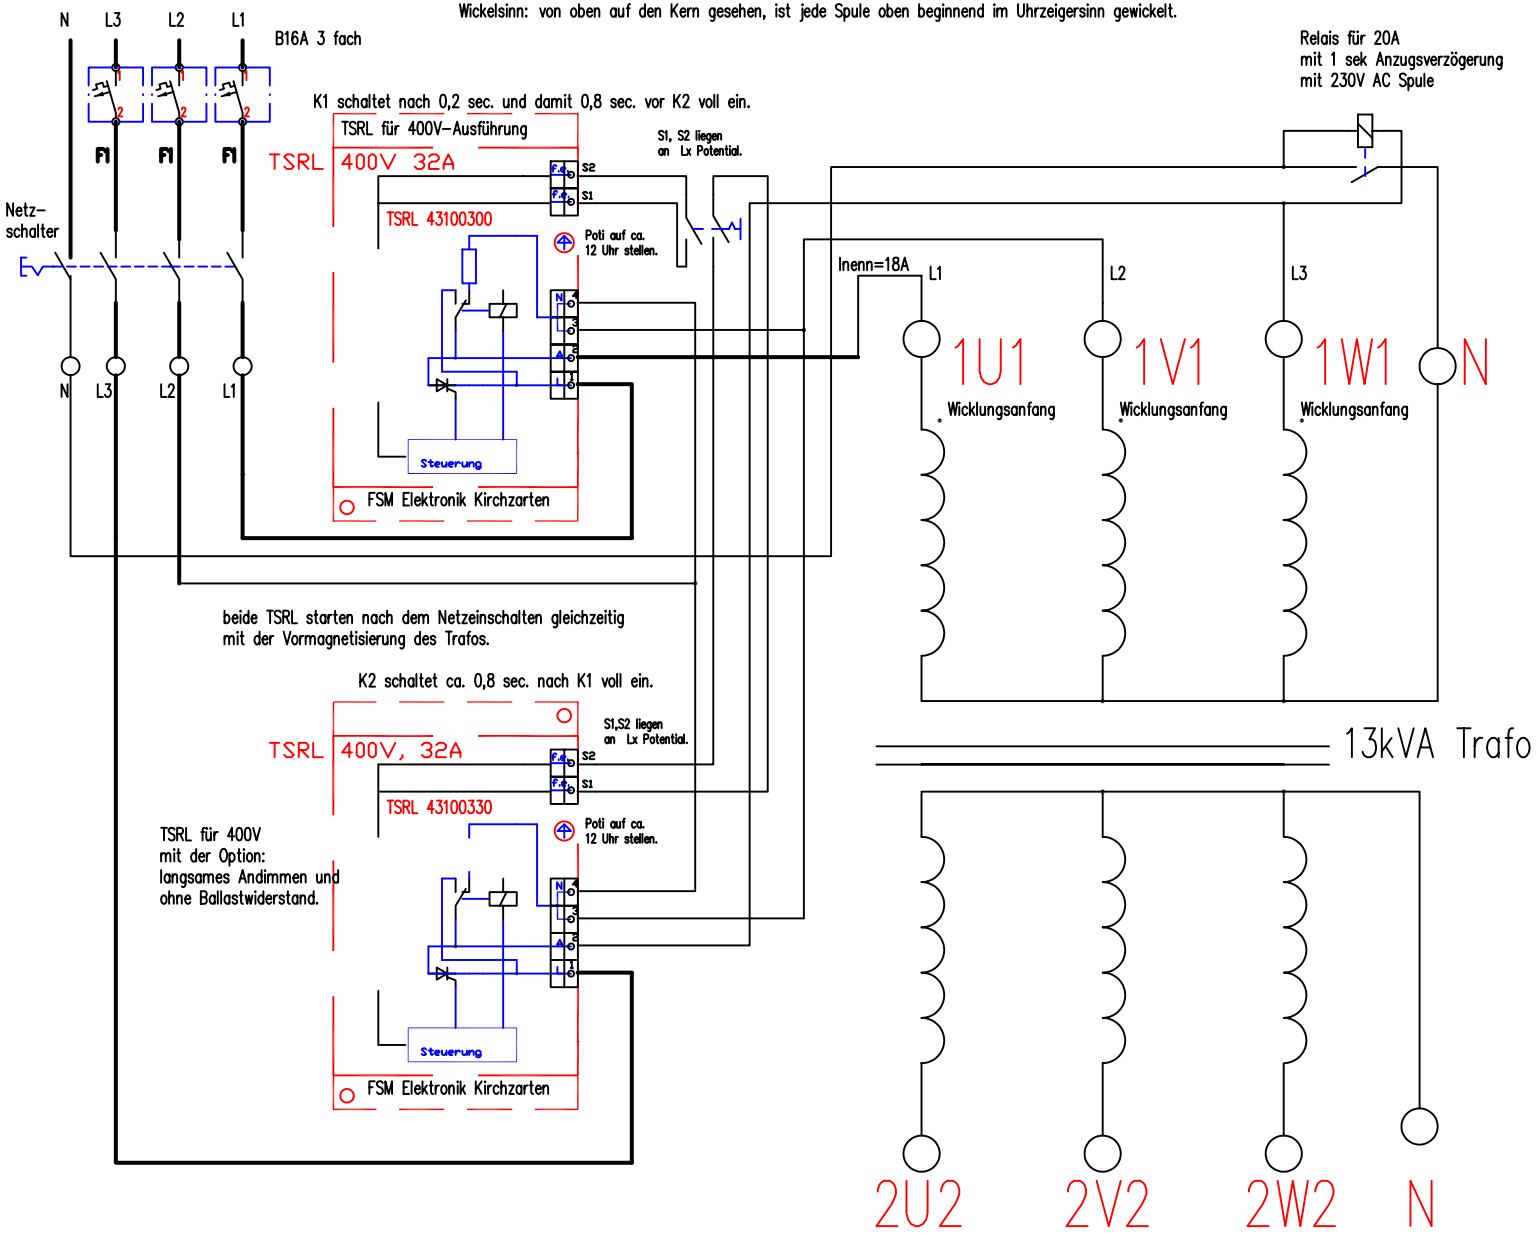

Siehe auch der Bericht mit Messkurven des Einschaltverhaltens: TSRL-schalten-Drehstromtrafos.pdf