


Die Temperatur des direktbestrahteten Metallheizers wird über den bekannten T_k und die Spannungs- und Strommessung vom Regler bestimmt.

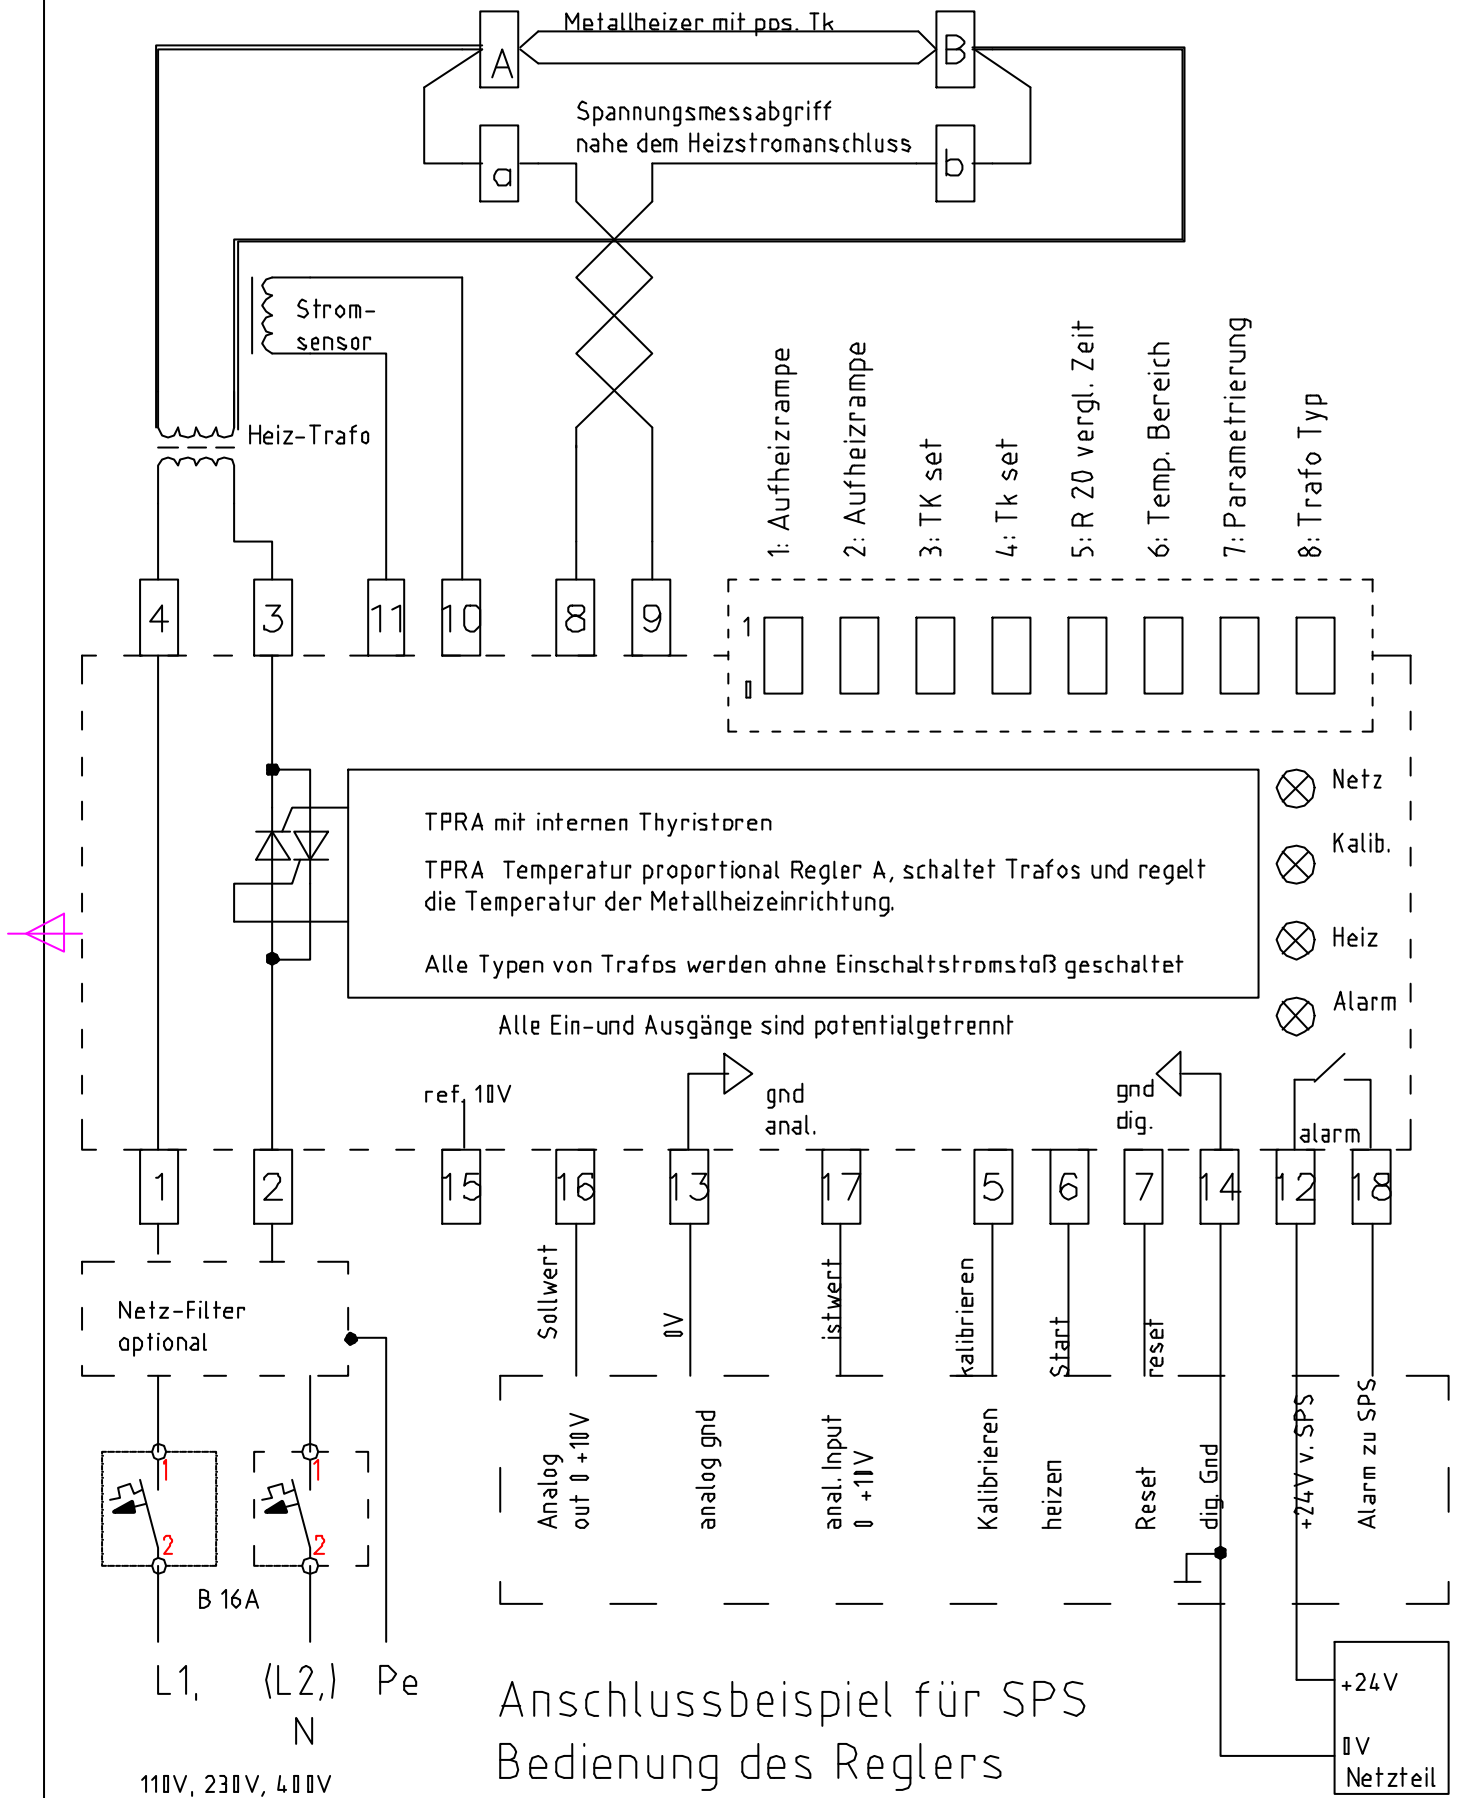

EMEKO-ING.BUERO

Tel. 0049 761 441803

Datum: 08.01.02

TEMPERATUR_PROZESSREGLER_A

TPRA_A02.DWG

Ausgabe
1

Blatt
1