


A **rms** **B** **-0.186** **A_{rms}**

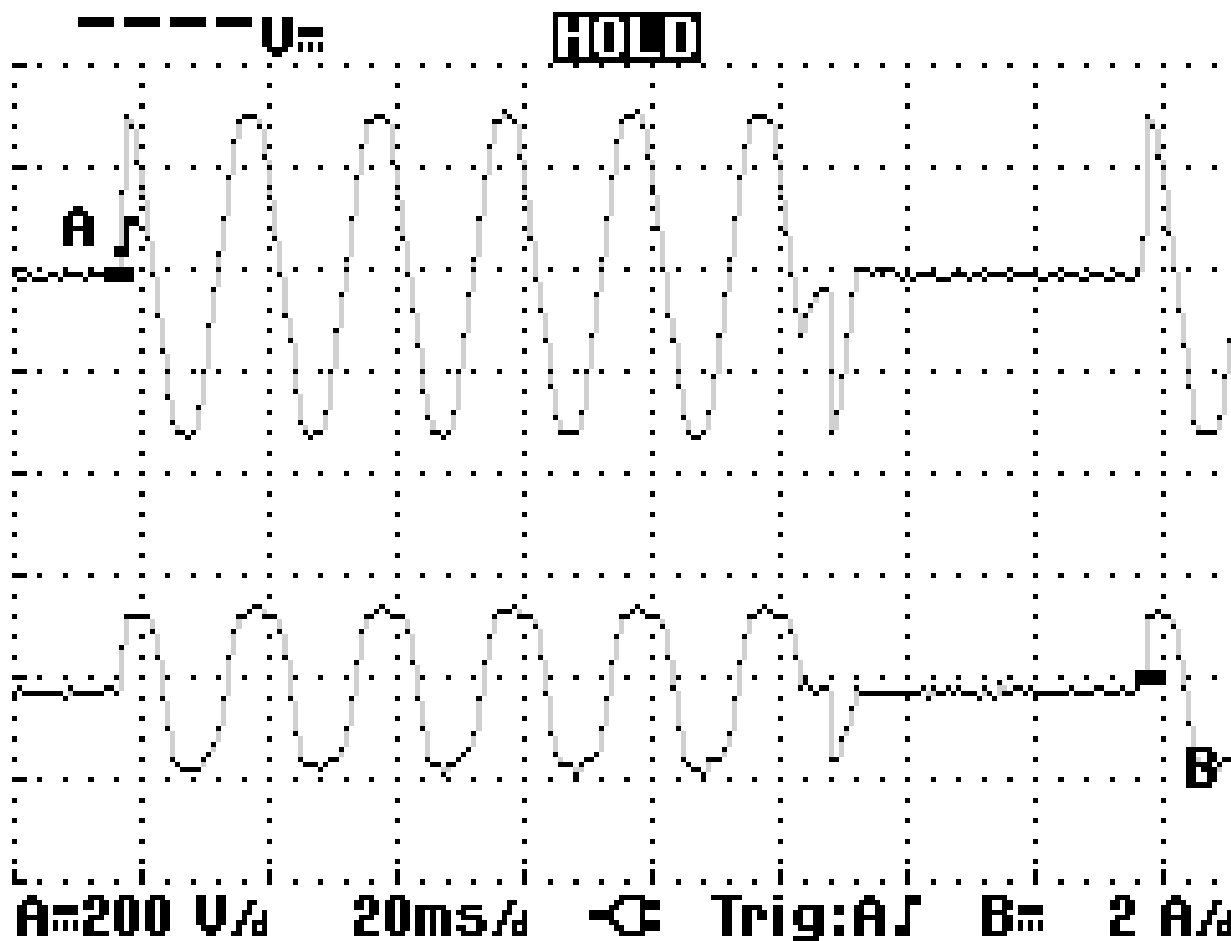

RECALLED SCREEN 1

EXIT

LFP32_03.FvF.

Test von TSRLF mit 096spez. Programm
it P32 Patent schnell ein und aus-
halten eines Trafos. (Mit einem pos.

Anschnitt ein-und mit einem neg. En-
dzipfel ausschalten. Hier 1kVA EI Tr-
afo 230V zu 24V mit ohmscher Last.

A= Spannung an Trafoprimärseite.

B= Strom in Trafo Primärseite. Gemes-
sen v. EMEKO Ing. Büro Freiburg