


Halbwellenausfall-simulation mit Tsr1 an 1,6kVA opimierten, geschachtelten Trafo mit 1kW belastet

U


Netz
aus ein

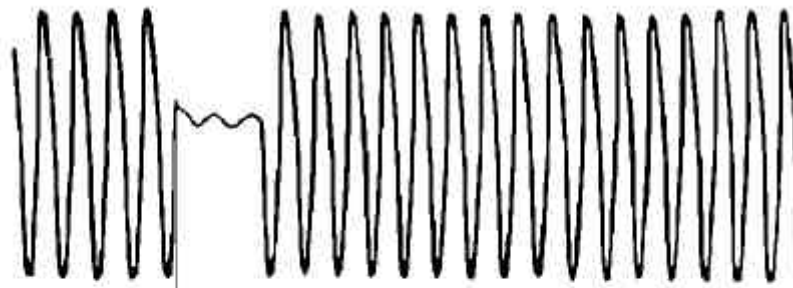

es fehlen 5 Hw.

es fließt nur der
Nennstrom

I

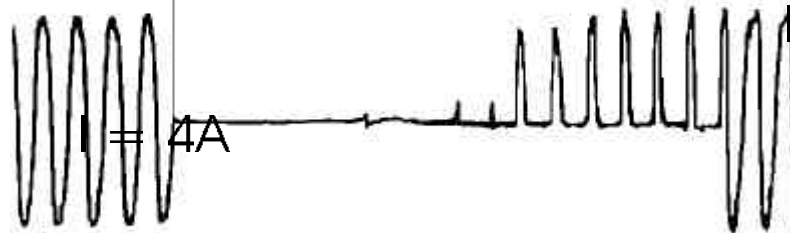

nach ca.300ms beginnt
das Remanenzsetzen

nach ca.350ms schaltet
der Tsr1 voll ein