


Transformatorschaltrelais-applikation für Trenntrafo für z.B. Medizintechnik. Ein Einschaltstromstoß entfällt auch nach Auftreten einer Netzseitigen Umschaltlücke.

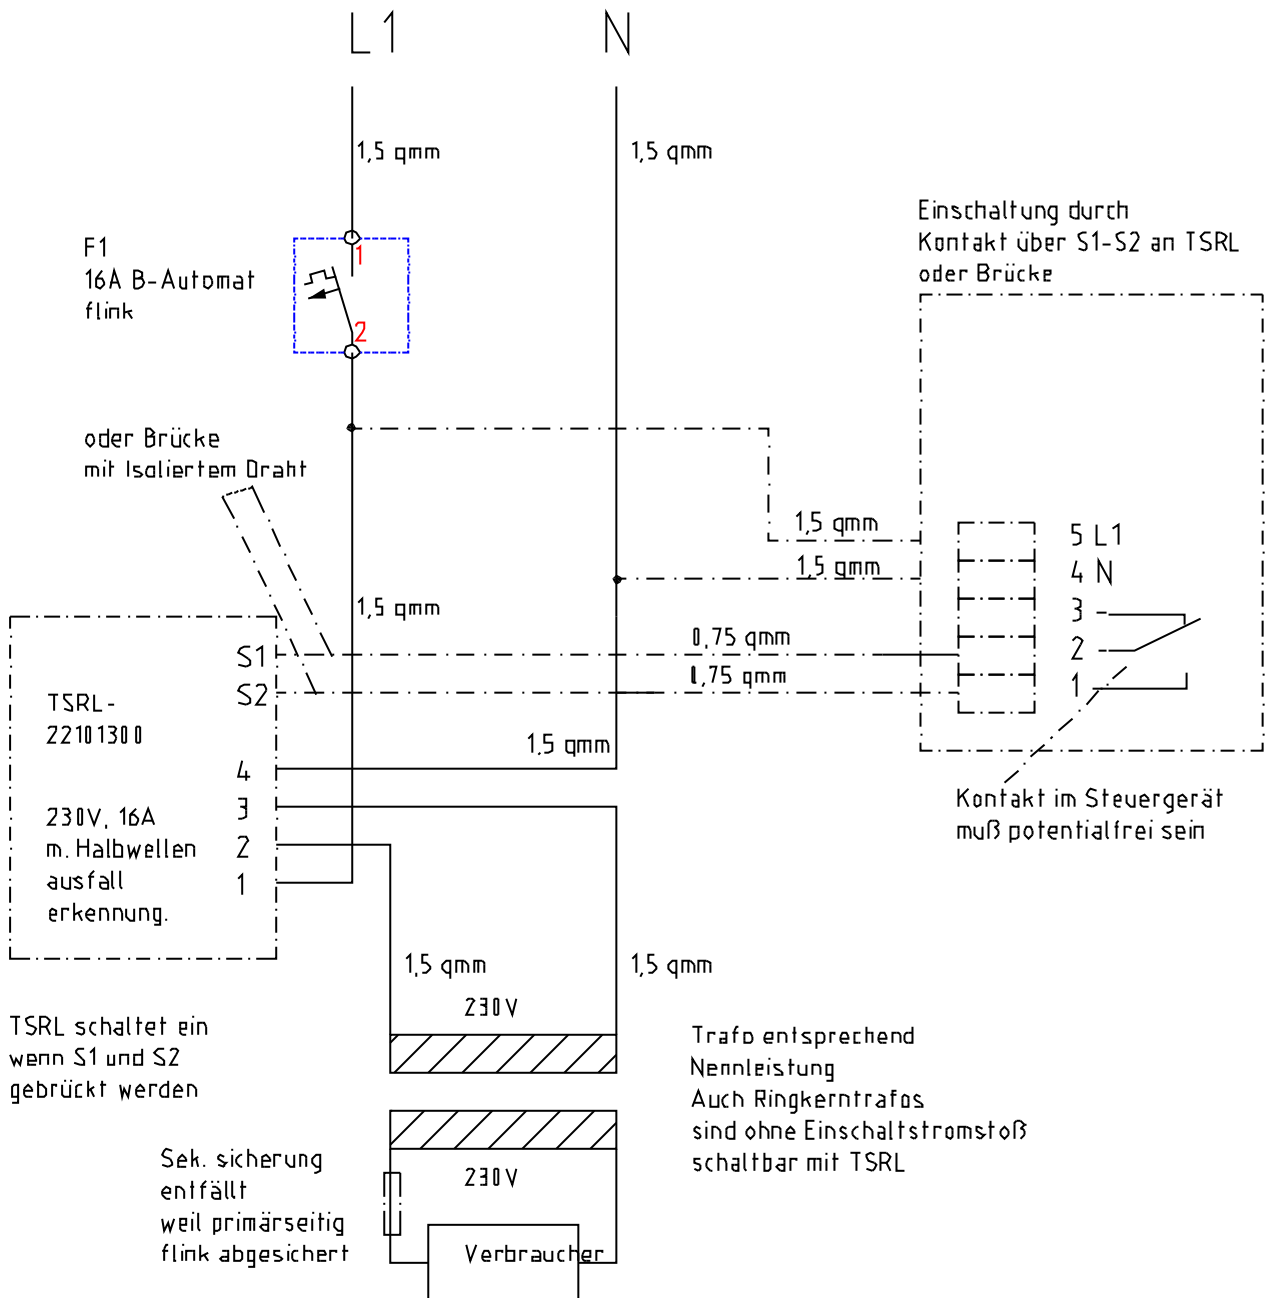

TSRL mit Halbwellenausfallerkennung, TSRL22101300, wegen Lücke bei Netzumschaltung, Die netzseitige Lücke kann kleiner 5 msec. sein, trotzdem kann das TSRL sofort abschalten und neu starten.

Konstruiert von M.KONSTANZER	22.08.02	Anwendung:	Datum DATUM	Skala M=1:1
EMEKO-ING.BUERO		TRENNTrafo-SANFTEINSCHALTUNG		
		TSRLA13.DWG	Ausgabe 1	Blatt 1