


Messung des Energieflusses zwischen zwei Ringkerntrafos die über eine Kurzschlusswindung miteinander verbunden sind

Messergebnisse siehe die Tabelle: Messung-energiefluss-im-trafo-5.xls

Ansicht von vorne

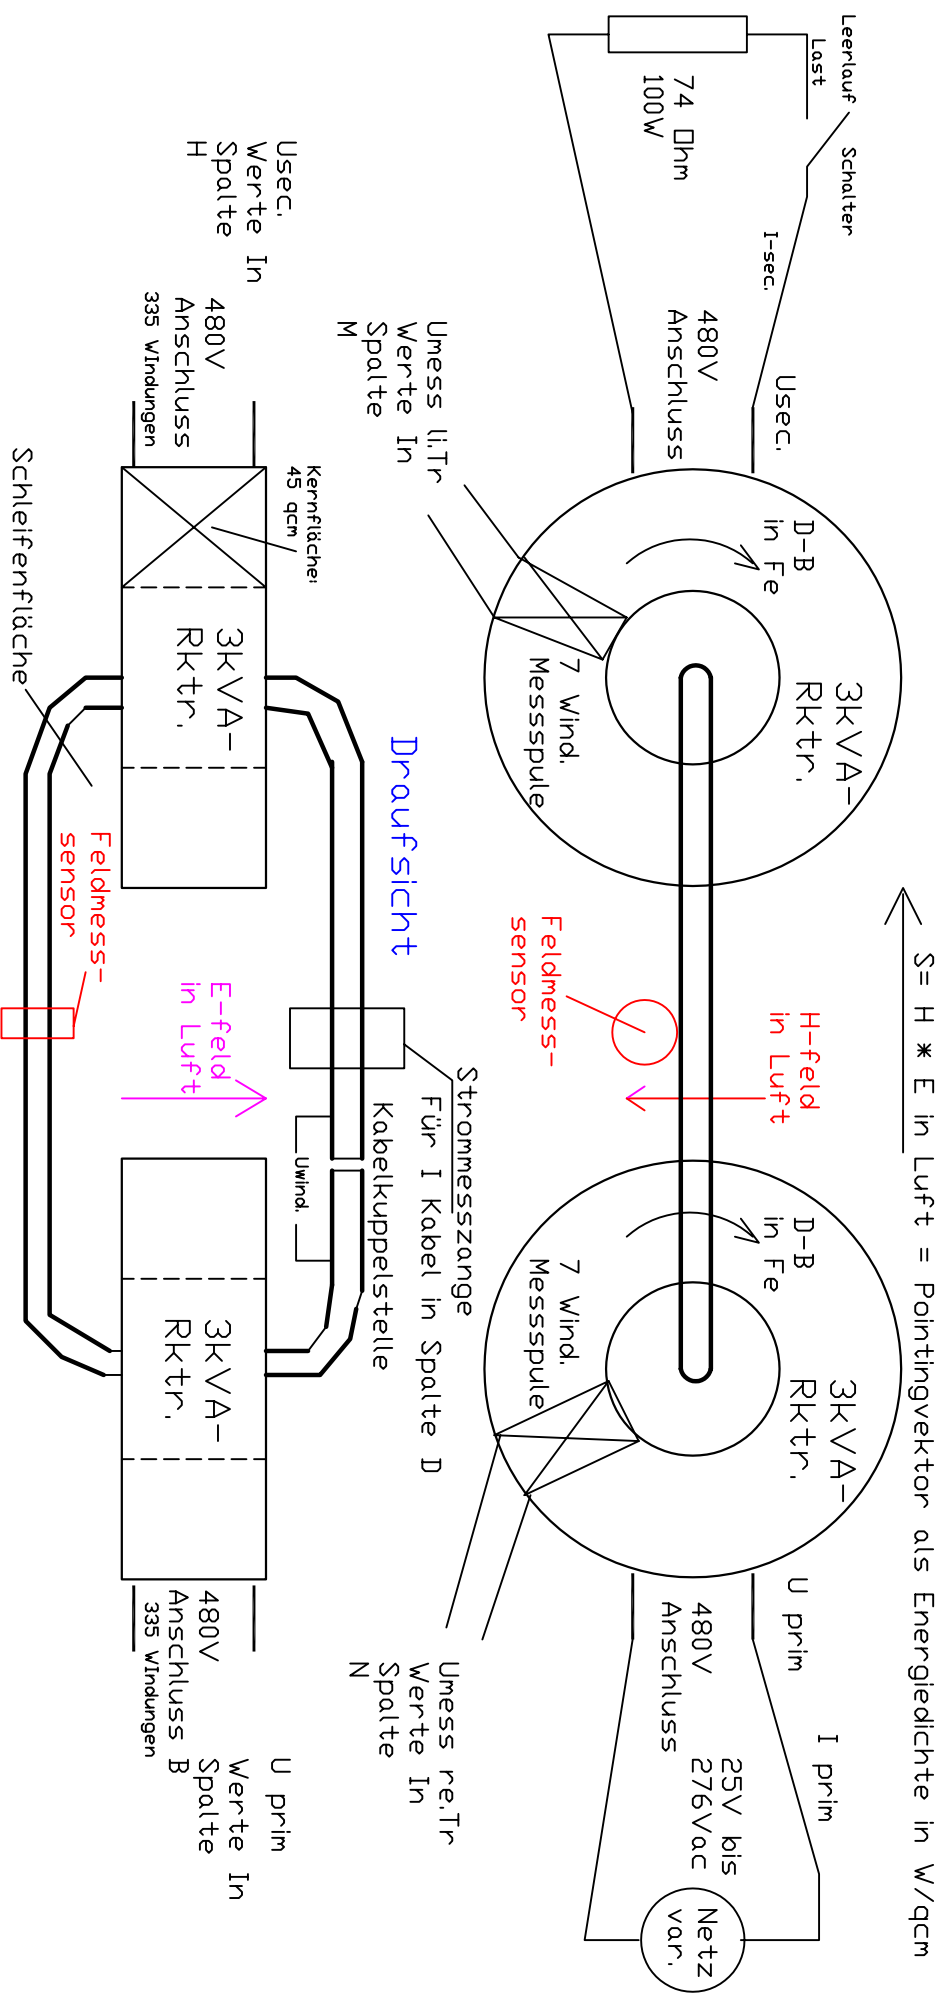

Kabel 50qmm 1 m lang als Kurzschlusswindung zwischen den beiden Trafos zum elektrischen Koppeln der Trafos